



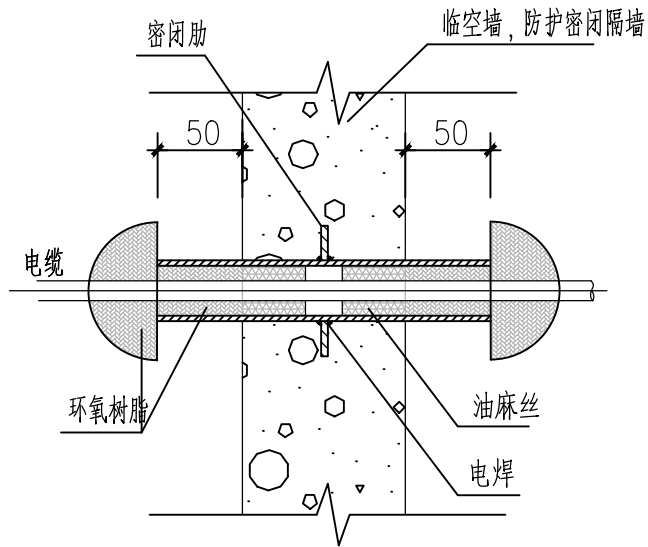

说明：热镀锌钢管壁厚不小于2.5mm。
钢板密闭肋厚4mm，应与结构钢筋焊牢。

大样图 D00

临空墙或防护密闭穿墙管密闭肋

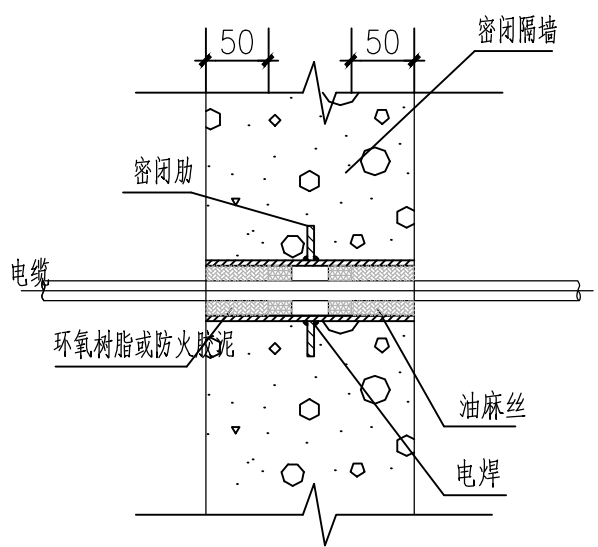



说明：热镀锌钢管壁厚不小于2.5mm。
钢板密闭肋厚4mm，应与结构钢筋焊牢。

大样图 D01


密闭隔墙穿墙管密闭肋

(防护) 密闭管和密闭肋尺寸表


序号	镀锌钢管		管距尺寸
	公称直径 mm	外径 mm	
1	32	42.3	60
2	40	48	75
3	50	60	100
4	70	75.5	125
5	80	88.5	150
6	100	114	200
7	150	165	250

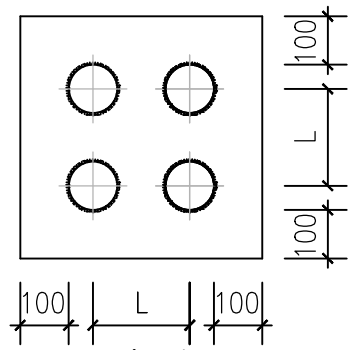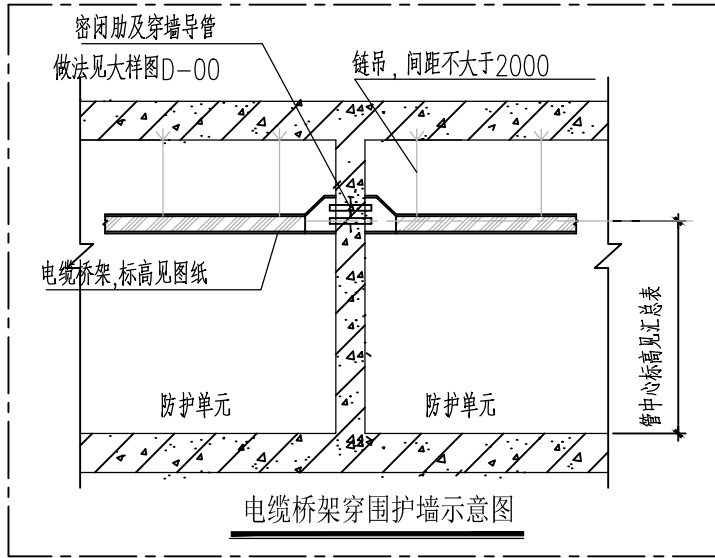


A型

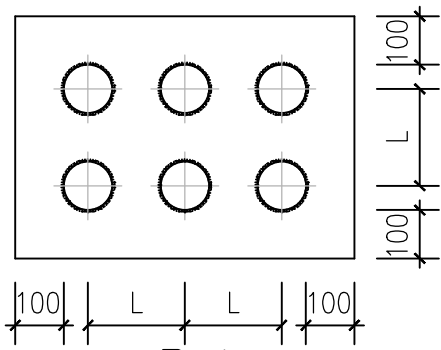


B型

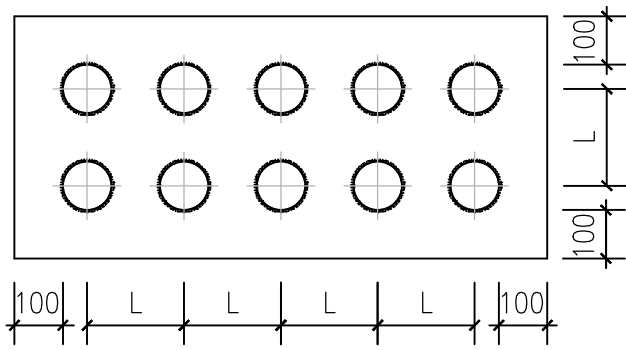

C型

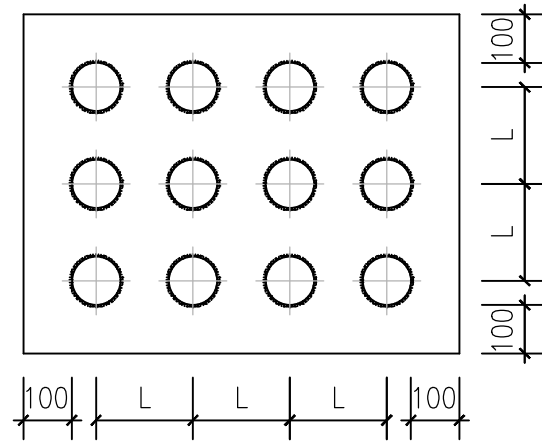

D型

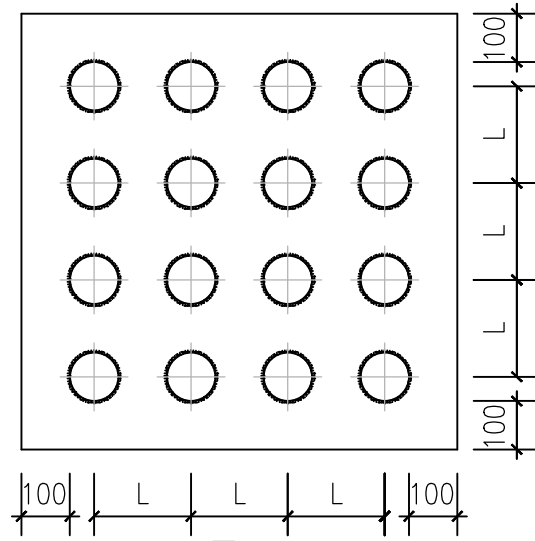

E型

预留明管防护密闭处理汇总表

序号	编 号	类 型	大样图	尺寸(mm)	中心标高(m)	备注	序号	编 号	类 型	大样图	尺寸(mm)	中心标高(m)	备注
01	D1-01	B型+A型	D00	6RC50+4RC100	室外地坪F0.8米	强电电缆进线预埋管	21	D1-21	B型(水平)	D00	6RC50	H+3.400	连通口预留备用管
02	D1-02	B型+A型	D00	6RC50+4RC100	H+2.100	强电电缆进线预埋管	22	D1-22	B型(水平)	D00	6RC50	H+3.400	连通口预留备用管
03	D1-03	C型	D00	10RC50	室外地坪F0.8米	弱电电缆进线预埋管(含消防)	23	D1-23	B型(水平)	D00	6RC50	H+3.400	连通口预留备用管
04	D1-04	C型	D00	10RC50	H+2.100	弱电电缆进线预埋管(含消防)	24	D1-24	B型(水平)	D00	6RC50	H+3.400	强电电缆预埋管(照明)
05	D1-05	D型(水平)+A型(水平)	D00	12RC50+4RC100	H+3.400	强电电缆预埋管	25						
06	D1-06	D型(水平)+A型(水平)	D00	12RC50+4RC100	H+3.400	强电电缆预埋管	26						
07	D1-07	D型(水平)+A型(水平)	D00	12RC50+4RC100	H+3.400	强电电缆预埋管	27						
08	D1-08	A型(水平)	D00	4RC50	H+3.400	强电电缆预埋管	28						
09	D1-09	A型(水平)	D00	4RC50	H+3.400	强电电缆预埋管	29						
10	D1-10	A型(水平)	D00	4RC50	H+3.400	强电电缆预埋管	30	D2-01	B型(水平)	D01	6RC50	H+2.700	人防口部预留备用管
11	D1-11	B型(水平)	D01	6RC50	H+2.700	人防口部预留备用管	31	D2-02	B型(水平)	D00	6RC50	H+2.700	人防口部预留备用管
12	D1-12	B型(水平)	D00	6RC50	H+2.700	人防口部预留备用管	32	D2-03	B型(水平)	D01	6RC50	H+2.700	人防口部预留备用管
13	D1-14	B型(水平)	D00	6RC50	H+2.700	人防口部预留备用管	33	D2-04	B型(水平)	D00	6RC50	H+2.700	人防口部预留备用管
14	D1-16	B型(水平)	D00	6RC50	H+2.700	人防口部预留备用管	34	D2-06	B型(水平)	D00	6RC50	H+2.700	人防口部预留备用管
15	D1-17	B型(水平)	D01	6RC50	H+2.700	人防口部预留备用管	35	D2-07	B型(水平)	D01	6RC50	H+2.700	人防口部预留备用管
16	D1-18	B型(水平)	D00	6RC50	H+2.700	人防口部预留备用管	36	D2-08	B型(水平)	D00	6RC50	H+2.700	人防口部预留备用管
17	D1-19	B型(水平)	D01	6RC50	H+2.700	人防口部预留备用管	37						
18	D1-20	B型(水平)	D00	6RC50	H+2.700	人防口部预留备用管	38						
19							39						
20							40						

注：H指预埋明管处的人防工程室内建筑地坪标高，中心标高以底排管中心计。任一管任一端中心距墙，板不得小于200mm；防爆电缆进井处以顶排管中心计。任一管任一端中心距墙，板不得小于200mm。



安徽新时代 建筑设计有限公司

ANHUI NEW TIMES
ARCHITECTURAL DESIGN CO.,LTD.

工程设计资质等级：甲级
工程设计证书编号：A134001942

资质章位置
QUALIFICATION

注册章位置
REGISTRY

注意事项

切勿以比例量度此图，一切应依图内数字所示为准。使用此图时，应同时参照建筑图及其他有关图纸，如发现有任何矛盾之处，应立即通知建筑师和设计师。此图纸版权归安徽新时代建筑设计有限公司所有。本图须加盖本单位出图签章，否则一律无效

审 定 APPROVED BY	方传斌	
审 核 EXAMINED BY	任 征	
工程主持人 CAPTAIN	陈献辉	
专业负责人 CHIEF ENGL	高永超	
校 对 CHECKED BY	朱海涛	
设 计 DESIGNED BY	胡太祥	
制 图 DRAWN BY	胡太祥	
方案设计人 SCHEMATIC DESIGN	胡太祥	

建设单位 CLIENT	铜陵学院
----------------	------

工程名称 PROJECT	铜陵学院信息综合楼
-----------------	-----------

子项名称 SUB-ITEM	铜陵学院信息综合楼人防工程
------------------	---------------

图 名 TITLE	预留管孔详图及汇总表
--------------	------------

工程编号 PROJECT No.		RF2017-025	
版 次 EDITION No.	1-1	日 期 DATE	2017. 06
比 例 SCALE	1:100	图 号 DRAWING No.	电施 4 6